

# Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию мембранных расширительных баков "reflix".

reflix



## Общие указания по безопасной эксплуатации

Согласно директиве Европейского Союза 97/23/EG мембранные баки "reflix" являются устройствами, работающими под давлением. Мембрана разделяет бак на воздушную и водяную камеры, в воздушной камере установлено предварительное давление. Любые изменения конструкции, будь то в результате сварочных работ или механических изменений формы емкости, недопустимы. Все испытательные, ремонтные работы должны производиться только специалистами авторизованных служб, работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку. При замене частей оборудования следует использовать только оригинальные запчасти.

Монтировать и эксплуатировать можно только те расширительные баки "reflix", которые не имеют явных внешних повреждений.

На шильдике каждого бака содержится информация об изготовителе, заводской номер, год изготовления, а также его технические данные. Перед вводом в эксплуатацию необходимо принять соответствующие меры во избежание несоблюдения указанных минимальных и максимальных параметров температуры и давления. Совершенно исключено превышение максимально допустимого рабочего давления в воздушной и водяной камерах бака, как во время эксплуатации, так и при выставлении предварительного давления.

Предварительное давление в воздушной камере  $p_0$  никогда не должно превышать максимально допустимого избыточного рабочего давления, а при транспортировке и складировании

баков, рассчитанных на максимальное избыточное рабочее давление выше 4 бар, предварительное давление должно составлять не более 4 бар. При заполнении воздушной камеры бака лучше использовать инертный газ, например, азот.

Перед демонтажом частей, находящихся под давлением, напр., фланца, мембранный бак следует отключить от системы, предварительно слив из него воду и сбросить давление воздуха до атмосферного. Внимание! Если давление в воздушной камере выше 4 бар, до слива воды его нужно понизить до 4 бар.

В рабочем помещении из-за повышенной опасности для жизни и здоровья персонала эксплуатирующей организации необходимо предусмотреть вблизи от баков предупреждающие надписи/таблички во избежание ожогов.

Для монтажа бака необходимо предусмотреть место монтажа с достаточной несущей способностью из расчета его 100%-ой заполненности. В помещении должна быть предусмотрена возможность для слива воды из бака и, при необходимости, подпитки воды в систему.

Несоблюдение указаний данной инструкции, в особенности в части безопасной эксплуатации, может привести к разрушению и повреждению мембранного бака, подвергнуть опасности жизнь и здоровье людей, а также помешать нормальной работе баков "reflix". При несоблюдении требований по безопасности исключаются любые претензии по гарантии и на возмещение убытков.

## Область применения / Эксплуатационные параметры

Мембранные баки "reflix" используются в системах водоснабжения, пожаротушения, установках повышения давления, для компенсации температурного расширения воды, ликвидации гидроударов в системе, накопления избыточного объема воды. Уточненная информация по применению баков "reflix" приведена ниже. Мембранные баки "reflix" не могут применяться с ядовитыми веществами в качестве теплоносителя. По заказу возможно исполнение баков "reflix" для применения с другими, кроме указанных, видами теплоносителя.

| Тип                 | Проточная арматура  | Применение             | Проток воды через бак |
|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 'reflix D'          | нет                 | Системы водоснабжения, | нет                   |
| 'reflix DE'         | нет                 |                        | нет                   |
| 'reflix DE junior'  | нет                 |                        | нет                   |
| 'reflix DD'         | тройник G ¾         | отопления, и т. д.     | да                    |
| 'reflix DIT5'       | двойное подключение |                        | да                    |
| 'reflix DT5'        | да, G ¾             |                        | да                    |
| 'reflix DT5 junior' | да, G 1¼            |                        | да                    |

## Допустимые эксплуатационные параметры

|   |                   |                       |
|---|-------------------|-----------------------|
| макс. допустимая температура воды в системе:  | $t_{\text{макс}}$ | +70 °C                |
| мин. допустимая температура воды в системе:<br>(только при использовании антифриза<br>соответствующей концентрации) | $t_{\text{мин}}$  | -10 °C                |
| макс. температурное воздействие на мембрану:  | $t$               | +70 °C                |
| мин. температурное воздействие на мембрану:   | $t$               | 0 °C                  |
| макс. допустимое рабочее давление:  | $p_{\text{макс}}$ | по данным на шильдике |
| мин. допустимое рабочее давление:   | $p_{\text{мин}}$  | 0 бар                 |

**Монтаж в системе водоснабжения**

**Необходимо соблюдать общие указания по безопасной эксплуатации!**



**Редуктор давления** ① : для обеспечения постоянного значения начального давления  $p_n$  в баке после водомера нужно установить редуктор давления.

**Предохранительный клапан** ②: давление срабатывания предохранительного клапана не должно превышать максимально допустимое избыточное рабочее давление бака. Как правило, предохранительный клапан монтируется непосредственно на входе холодной воды в водоподогреватель.

В системе с баком "refix DT5" или "DT5 junior" предохранительный клапан можно установить непосредственно перед проточной арматурой по ходу течения воды, если соблюдены следующие условия:

"refix DT5" имеет проточную арматуру G  $\frac{3}{4}$  перед водоподогревателем макс. 1000 л

"refix DT5 junior" имеет проточную арматуру G  $1\frac{1}{4}$  перед водоподогревателем макс. 5000 л.

**Монтаж** бака "refix" должен производиться только со стороны поступления холодной воды к водоподогревателю, а не на выходе из него.

**Общие указания по монтажу**

**Необходимо соблюдать общие указания по безопасной эксплуатации!**

**Монтаж** производится в помещении с  $t \geq 0^\circ\text{C}$  таким образом, чтобы была возможность всестороннего осмотра бака, и имелся бы доступ к воздушному клапану для выставления давления в воздушной камере, к запорной арматуре, крану для слива и шильдику.

Мембранный бак не должен подвергаться дополнительной статической нагрузке, недопустимо воздействие на бак от труб или агрегатов.




Для баков refix 8–25 л необходимо **настенное крепление** (заказывается дополнительно).

**Запорная арматура**, защищенная от случайного закрывания, с краном для слива, необходимая для проведения технического осмотра, поставляется с баками "refix DT5" и "refix DT5 junior", остальные баки оснащаются запорной арматурой по месту монтажа.


**Монтаж на объекте**

8–33 л вертикальный или горизонтальный; при горизонтальном монтаже используется специальное настенное крепление, при вертикальном монтаже необходимо настенное крепление с хомутом, при этом подключение может быть сверху или снизу

от 60 л вертикальный, бак стоит на ножках

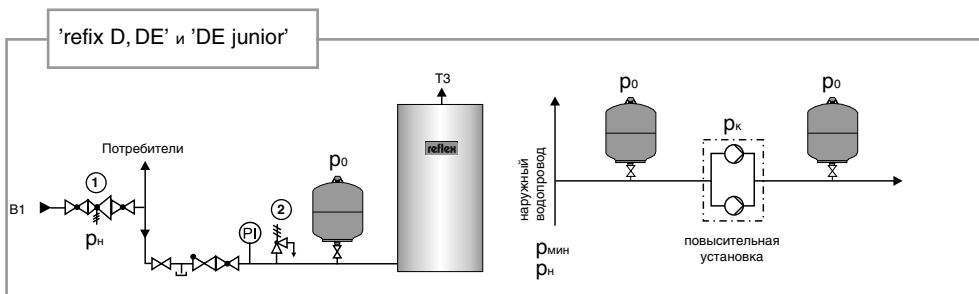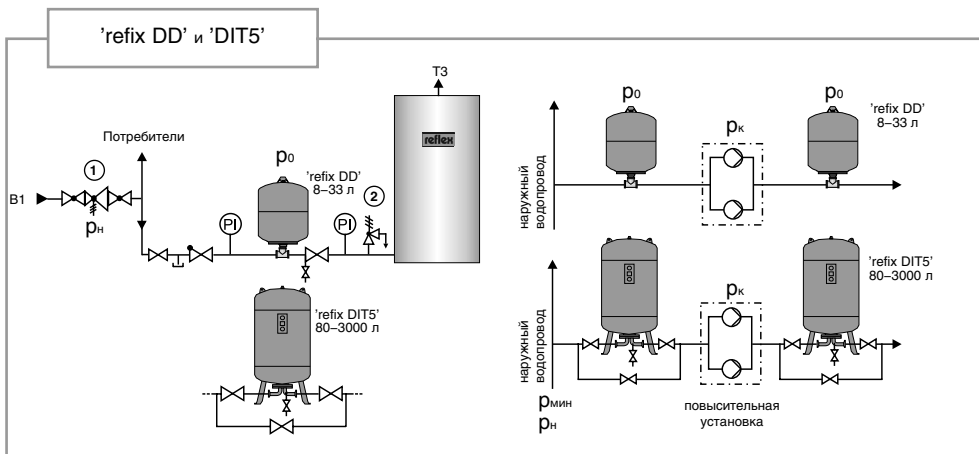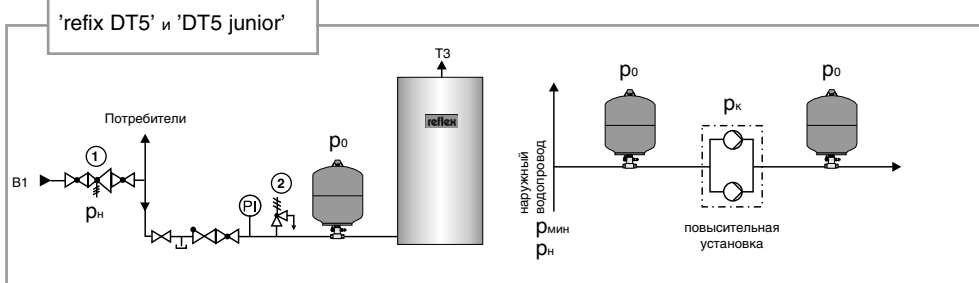

### Монтаж в повысительных установках

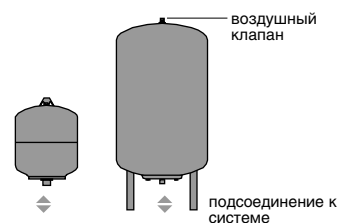


Применение гидропневмобака может быть необходимо со стороны всасывания, с напорной стороны или с обеих сторон повысительной установки. При установке бака "refix" со стороны всасывания нужно согласовать схему и используемый объем с организацией, занимающейся водоснабжением.

Следует обратить внимание на ограничение величины расхода в зависимости от диаметра подключения (см. стр. 3, 4).

### 'refix DT5' и 'DT5 junior'

Баки 'refix DT5' и 'DT5 junior' в стандартном исполнении поставляются с проточной арматурой, имеющей:

- запирающий орган, защищен от случайного закрывания
- кран для слива
- байпас; с его помощью можно отключить бак от системы, не прерывая работу системы



У "refix DT5" 8–33 л арматура G  $\frac{3}{4}$  прилагается к баку и перед применением ее нужно вручную закрепить на патрубке бака без дополнительного уплотнения соединения. Арматура устанавливается вне зависимости от направления потока. Мы рекомендуем применение этой арматуры для расхода не более 2,5 м<sup>3</sup>/ч.

"refix DT5 junior" от 60 л оснащаются уже смонтированной на заводе арматурой G 1 $\frac{1}{4}$ . Рекомендуемый максимальный расход для этой арматуры 7,2 м<sup>3</sup>/ч.

"refix DT5 junior" от 80 л с двойным подключением DN 50 → см. "refix DIT5".

**"refix DD" и "DIT5"**

Баки "refix DD" и "DIT5" оснащены только проточной арматурой, запорная арматура и кран для слива устанавливаются по месту монтажа.


"refix DD" 8–33 л оснащены специальной вставкой для организации протока через бак. Тройник G  $\frac{3}{4}$  нужно закрепить на присоединительном патрубке бака таким образом, чтобы эта вставка оказалась на протоке. Тройник G  $\frac{3}{4}$  применяется при расходе до 2,5 м<sup>3</sup>/ч включительно. Если предполагается больший расход, мы рекомендуем по месту монтажа установить тройник с достаточным сечением:

G  $\frac{3}{4}$  x G  $\frac{3}{4}$  ≤ 2,5 м<sup>3</sup>/ч (стандартное исполнение)

G 1 x G  $\frac{3}{4}$  ≤ 4,2 м<sup>3</sup>/ч

G 1  $\frac{1}{4}$  x G  $\frac{3}{4}$  ≤ 7,2 м<sup>3</sup>/ч

G 1  $\frac{1}{2}$  x G  $\frac{3}{4}$  ≤ 9,5 м<sup>3</sup>/ч




"refix DIT5" и "refix DT5 junior" с двойным подключением. Необходимые запорную арматуру и кран для слива нужно установить по месту монтажа. Наши рекомендации:


DN 50 ≤ 15 м<sup>3</sup>/ч

DN 65 ≤ 27 м<sup>3</sup>/ч

Для больших значений расхода по запросу предлагаются специальные запирающие устройства.

**'refix D', 'DE' и 'DE junior'**

У баков "refix D", "DE" и "DE junior" есть только патрубок для подключения и нет проточной арматуры. Запорную арматуру и кран для слива необходимо установить по месту монтажа.

**Ввод в эксплуатацию**

**Необходимо соблюдать общие указания по безопасной эксплуатации!**



**Отключить бак "refix" от системы** и слить воду. Трубу расширительной линии промыть и очистить от шлама. Баки "refix DT5" и "DT5 junior" отключаются от системы нажатием и одновременным поворотом на 90° ручки до положения "Wartung" (техобслуживание).

**Внимание!** При неправильно выставленном предварительном давлении в воздушной камере не может быть гарантировано частичное или полное функционирование мембранного расширительного бака. Так, например, при слишком высоком предварительном давлении в воздушной камере отсутствует начальный запас, что приводит к повышенному износу мембраны.

**Выставить в баке предварительное давление  $p_0$  в соответствии с начальным (минимальным) давлением воды перед баком.**

- при помощи автомобильного манометра измерить на воздушном клапане выставленное на заводе  $p_0$
- если предварительное давление в воздушной камере бака выше требуемого уровня, воздух стравливается через воздушный клапан, если  $p_0$  ниже, воздух/азот нагнетается при помощи баллона с азотом или насоса (компрессора)
- занести новое значение предварительного давления  $p_0$  на шильдик бака

Рекомендация:

**в системах горячего водоснабжения** → см. стр.2

$p_0$  = давление после редуктора давления  $p_n$  – **0,2...1 бар**

**в повысительных установках** → см. стр.2

со стороны всасывания

$p_0$  = давление на вводе  $p_n$  – **0,5...1 бар**

При этом нужно учитывать, что чем дальше "refix" расположен от редуктора давления в системе, тем ниже в нем должно быть выставлено предварительное давление  $p_0$ .

если редуктор давления отсутствует:

$p_0$  = мин.давление в наружной сети  $p_{мин.}$  – **0,5 бара**

Значение давления в наружном водопроводе перед местом врезки "refix" необходимо уточнить в организации, эксплуатирующей систему водоснабжения.

**в повысительных установках** → см. стр.2

с напорной стороны

$p_0$  = давление включения насоса  $p_{вкл.}$  – **0,5 бар**


Выставленное в соответствии с нашими рекомендациями на стр.4 **предварительное давление  $p_0$**  в воздушной камере обеспечивает постоянный начальный запас, необходимый для защиты от преждевременного износа.

#### Образование **начального запаса:**


напр., "reflix DT5"

–закрывать кран для слива на баке, медленно открыть запорную арматуру. Поскольку уровень выставленного предварительного давления ниже уровня давления в системе  $p_{мин.}$  или  $p_n$  (→ см. стр. 4), вода устремляется в бак, создавая необходимый для функционирования начальный запас.

–у баков "reflix DT5" и "DT5 junior" поворотная ручка арматуры должна быть установлена в положение "Betrieb" (эксплуатация).



Предварит. давление  $p_0$



Начальное давление  $p_n$

#### Выставить предварительное давление $p_0$

Мембранный бак отключить от системы и слить воду из водяной камеры.

→ см. Ввод в эксплуатацию стр. 4

Проверить на герметичность воздушный клапан и, если имеется, манометр на корпусе бака. При проведении техобслуживания или замены следует также удалить воздух из воздушной камеры.

#### Создать начальный запас

→ см. Ввод в эксплуатацию стр.4

#### Расширительный бак снова годен к работе.

#### Испытания / Демонтаж

Мембранные баки "reflix" проходят проверку согласно директиве Европейского Союза 97/23/EG об устройствах, работающих под давлением. Периодические проверки, проверка оборудования и монтажа осуществляются согласно нормам, действующим в стране нахождения.

#### Необходимо соблюдать общие указания по безопасной эксплуатации!

Если необходимо удалить газ из воздушной камеры расширительного бака, перед этим обязательно следует опорожнить его водяную камеру, а не наоборот!



Перед тем, как снова наполнить бак водой, следует выставить требуемое предварительное давление в воздушной камере. При несоблюдении этих указаний существует опасность разрыва мембраны. Перед демонтажом мембранный расширительный бак "reflix" нужно отключить от системы и опорожнить.



#### "reflix" готов к работе.

#### Техническое обслуживание

Мембранные баки должны ежегодно подвергаться профилактическому осмотру.

#### Внешний осмотр

Есть ли внешние повреждения (напр., признаки сквозной коррозии)? В случае с большими емкостями следует обратиться в сервисную службу, небольшие баки подлежат замене.

#### Проверка целостности мембраны

Привести в действие на короткое время воздушный клапан – если истекает вода, маленькие баки нужно заменить, для больших баков – необходимо обратиться в сервисную службу для замены мембраны.

### Данные на шильдике:

Тип бака : .....  
 Заводской № : .....  
 Ном. объём ( $V_{ном}$ ) : ..... литров  
 Предв. давление ( $p_0$ ) : ..... бар

### Data on rating plate:

Type of vessel : .....  
 Manufacturing no. : .....  
 Nom. volume ( $V_n$ ) : ..... litre  
 Pre-pressure ( $p_0$ ) : ..... bar

### Сведения о монтаже и пуске в эксплуатацию Installation and commissioning certificate

Монтаж и пуск в эксплуатацию были произведены в соответствии с требованиями "Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию мембранных расширительных баков reflex. Настройка давления отвечает местным техническим требованиям.

**Указание: При изменении заводской настройки на шильдике бака необходимо отметить выставленное значение предварительного давления или занести его в сервисный талон.**

The reflex vessel was installed and commissioned in accordance with the installation, operating and maintenance instructions. The setting corresponds to the local conditions.

**Note: If value preset at the factory is changed, this must be entered on the rating plate (air previous pressure) and in the maintenance confirmation table.**

### Монтаж произведен/ for the installation

\_\_\_\_\_ Место, дата / Place, date

\_\_\_\_\_ Фирма / Firm

\_\_\_\_\_ Подпись / Signature

### Пуск в эксплуатацию произведен/ for commissioning

\_\_\_\_\_ Место, дата / Place, date

\_\_\_\_\_ Фирма / Firm

\_\_\_\_\_ Подпись / Signature

### Сервисный талон Maintenance certificate

Работы по техническому обслуживанию произведены согласно "Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию" фирмы Рефлекс.

The maintenance operations were performed in accordance with the reflex installation, operating and maintenance instructions.

| Дата / Date | Фирма / Servicing firm | Подпись / Signature | Примечания / Remarks |
|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| _____       | _____                  | _____               | _____                |
| _____       | _____                  | _____               | _____                |
| _____       | _____                  | _____               | _____                |
| _____       | _____                  | _____               | _____                |
| _____       | _____                  | _____               | _____                |
| _____       | _____                  | _____               | _____                |
| _____       | _____                  | _____               | _____                |
| _____       | _____                  | _____               | _____                |
| _____       | _____                  | _____               | _____                |
| _____       | _____                  | _____               | _____                |
| _____       | _____                  | _____               | _____                |

